



Energetikai szakreferensi összefoglaló jelentés 2020. év

Készült a 2015. évi LVII. törvény és a 122/2015. (V. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően
a Kommanditgesellschaft EKZ Budapest 1 Beteiligung Magyarország Fióktelep-re vonatkozóan
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A

Készítette:

Comfort Consulting Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.
MEKH névjegyzéki szám EASZ-01-64/2016

Comfort Consulting Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.
Adószám: 13248486-2-13
Cg.: 13-09-098463
Banksz.: 11600006-00000000-1161110

Dr. Magyar Zoltán
ügyvezető igazgató

Szigetszentmiklós, 2021. május 28.

Tartalomjegyzék


A Vállalat bemutatása	3
Villamos energiafelhasználás részterületenként	3
Távhő felhasználás részterületenként	4
Energiahatékonysági fejlesztések	4

A Vállalat bemutatása

Az ÁRKÁD Örs vezér tér Bevásárlóközpont 2/3 részben a Kommanditgesellschaft EKZ Budapest 1 Beteiligung Magyarország Fióktelep (Adószáma: 20704737-2-42, Cgj: 01-17-00019) tulajdonában áll. A cég székhelye az ÁRKÁD Örs vezér tér Bevásárlóközpontban található.

2020. évi villamos energiafelhasználás részterületenként


Villamos energia (kWh)	Összes	Épület	Tevékenység	Szállítás
Január	301 132	301 132	0	0
Február	278 853	278 853	0	0
Március	263 161	263 161	0	0
Április	201 202	201 202	0	0
Május	243 656	243 656	0	0
Június	410 387	410 387	0	0
Július	487 572	487 572	0	0
Augusztus	506 907	506 907	0	0
Szeptember	403 630	403 630	0	0
Október	299 335	299 335	0	0
November	266 536	266 536	0	0
December	279 190	279 190	0	0
Összesen	3 941 561	3 941 561	0	0

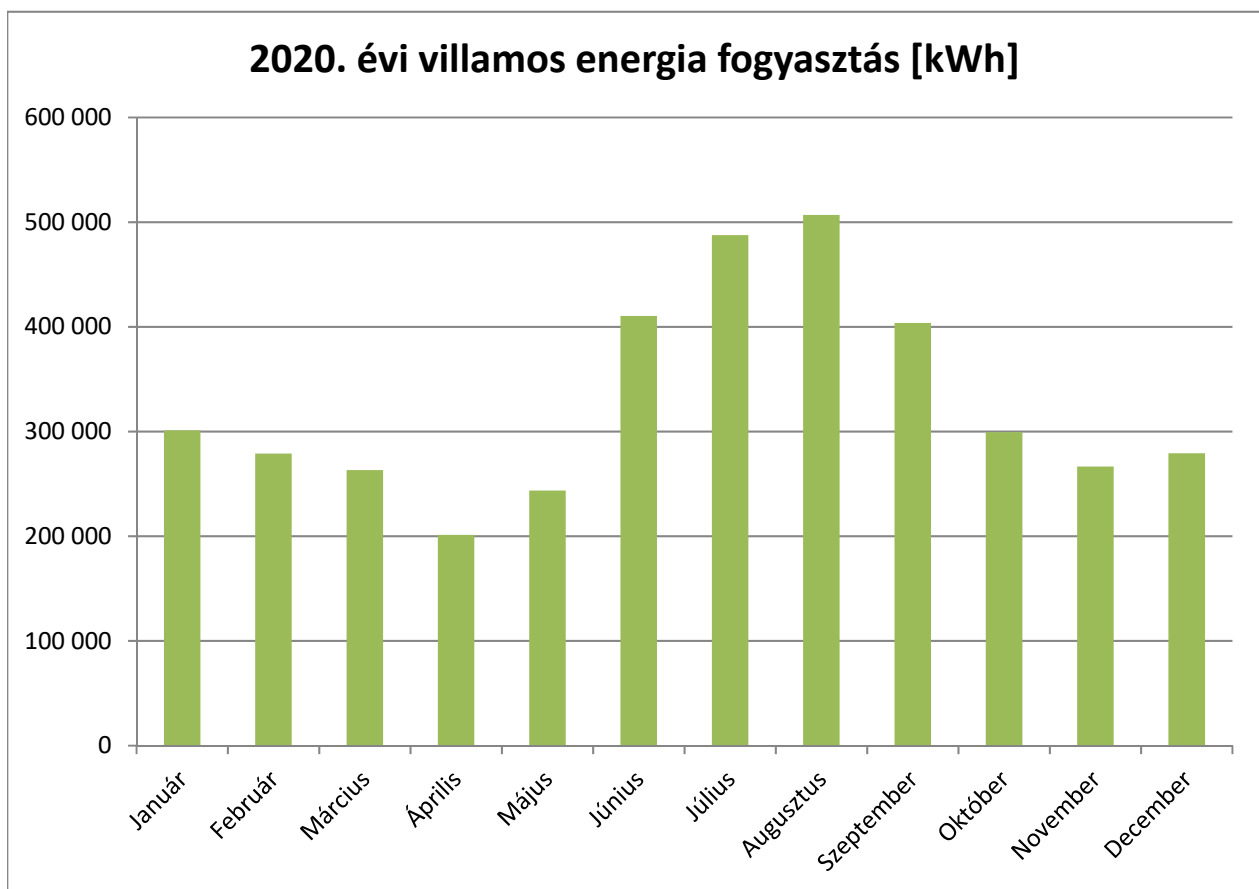

Az éves villamos energiafogyasztás az előző évhez képest 7%-kal csökkent.

2020. évi távhő felhasználás részterületenként

Távhő (GJ)	Összes	Épület	Tevékenység	Szállítás
Január	2 366	2 366	0	0
Február	1 285	1 285	0	0
Március	1 233	1 233	0	0
Április	593	593	0	0
Május	100	100	0	0
Június	0	0	0	0
Július	0	0	0	0
Augusztus	0	0	0	0
Szeptember	7	7	0	0
Október	625	625	0	0
November	1 537	1 537	0	0
December	2 016	2 016	0	0
Összesen	9 762	9 762	0	0

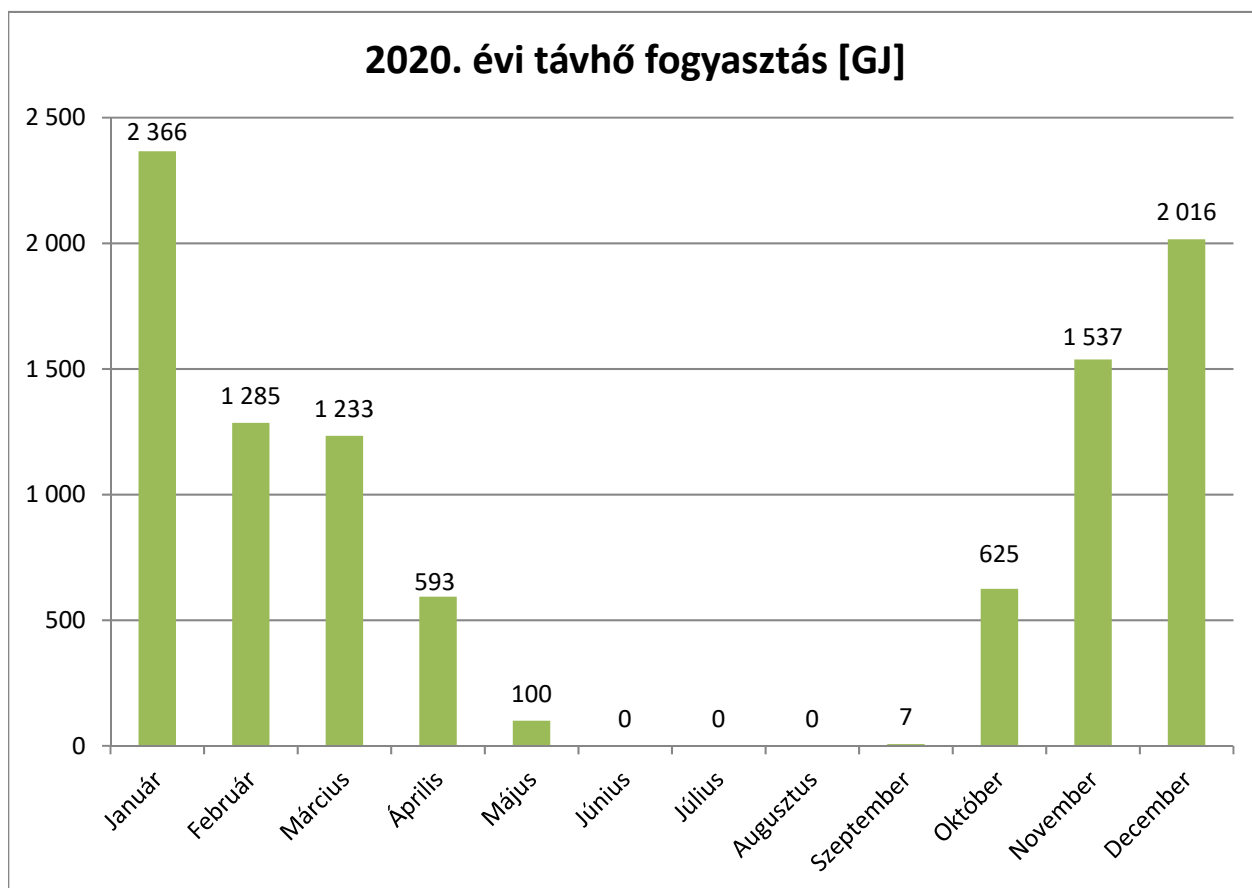

Az éves távhő fogyasztás az előző évhez képest 15%-kal nőtt.

Az éves fűtési hőfokhíd magasabb volt (alacsonyabb külső hőmérsékletek voltak, mint tavaly) és a látogatói forgalom csökkenésének hatása is érvényesült, ezért a távhő fogyasztás kis mértékben nőtt az előző évhez viszonyítva.

Energiahatékonysági fejlesztések

2020-ban nem valósult meg energiahatékonysági beruházás. A COVID járvány miatti korlátozásokból adódóan az üzemeltetési programon módosítások történtek: Csak azoknak a területeknek világítása, fűtése és hűtése történt meg, amelyeknél feltétlenül szükséges volt.

A légkezelők időprogramjának módosítása a csökkentett nyitvatartási időhöz illeszkedően, külső világítás lekapcsolása kijárási korlátozási időpontoknak megfelelően. Az elért villamos energia megtakarítás a hatékonyabb üzemeltetésből és az időjárési körülményekből adódik.